


Szczegół mocowania
oprawy nad pomostem

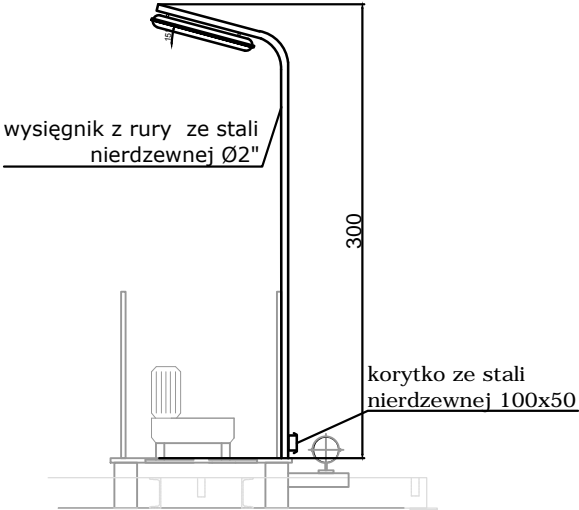

LEGENDA

- WT120C1xLED18S/840/L600/19W/1800lm/IP65
- obwody elektryczne
- szafki i tablice elektryczne
- wyłącznik 1-bieg, hermetyczny
- korytka kablowe pcv

UWAGI:

- Instalację oświetleniową pomostu wykonać przewodami typu YDY3(4)x1,5mm2
- Przewody układać w kanałach kablowych ze stali nierdzewnej
- Stosować osprzęt hermetyczny
- Na pomoście oprawy świetlówkowe montować na wys. 3,0m zgodnie z rysunkiem.

	Nazwisko, imię:	Podpis	<div>PROEKO™</div> <div>BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE s.c.</div> <div>M. Gregorek P. Dzienis</div> <div>16-020 Czarna Białostocka, Rátowiec 5c</div>	Inwestor:	Gmina Kuźnica	Stadium:	PW	Nr rysunku:	
Projektował	mgr inż. R. Nowosad			Obiekt:	Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica - ob. 2, 3	Data:	29. 06. 2016		E-18
Sprawił	mgr inż. D. Nowosad				Branża elektryczna				
				Nazwa rysunku:	Plan instalacji oświetleniowej w ob. 3	Skala:	1:50	Arkusz:	2