



SIEĆ TN-C-S -SAMOCZYNNNE WYŁACZENIE ZASILANIA

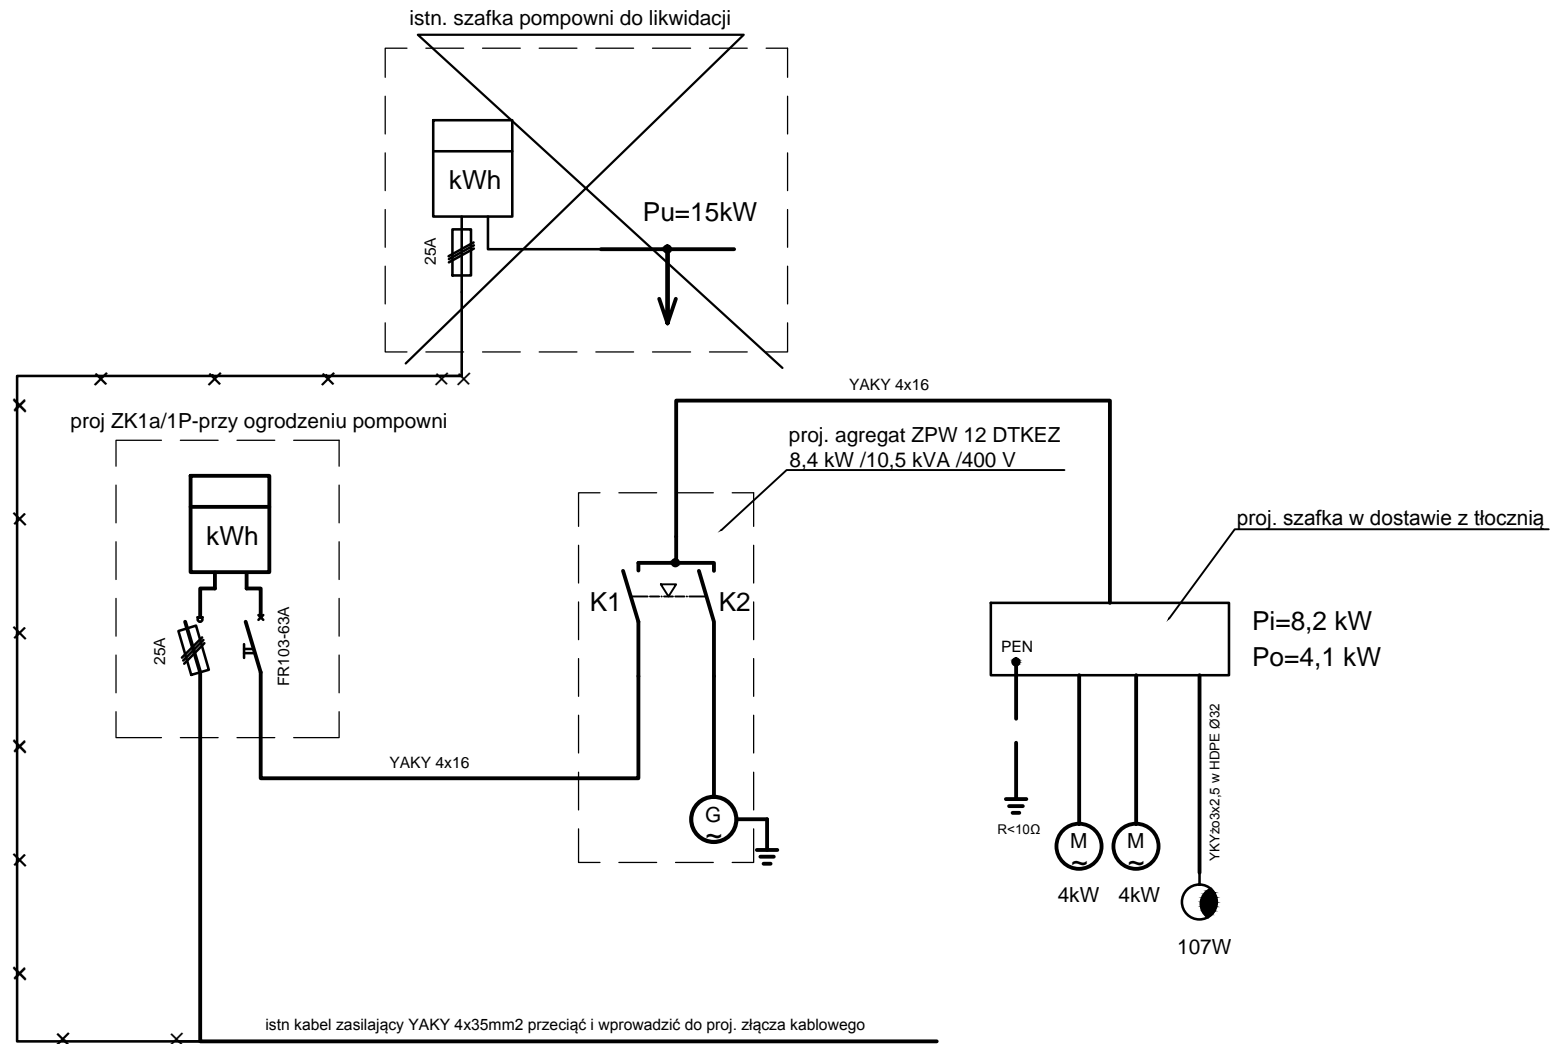

UWAGA:
Styczniki w tablicy elektrycznej agregatu powinny być wyposażone w blokadę elektryczną i mechaniczną

	Nazwisko, imię:		Inwestor:	Gmina KUŹNICA	Stadium:	PW	Nr rysunku: E-02
Projektował	mgr inż. R. Nowosad		Obiekt:	Rozbudowa oczyszczalni w miejscowości Kuźnica branża elektryczna	Data:	29. 06. 2016	
Sprawdził	mgr inż. D. Nowosad		Nazwa rysunku:	Schemat zasilania tłoczni	Skala:	%	Arkusz: 1