


SIEĆ TN-C-S -SAMOCZYNNE WYŁACZENIE ZASILANIA

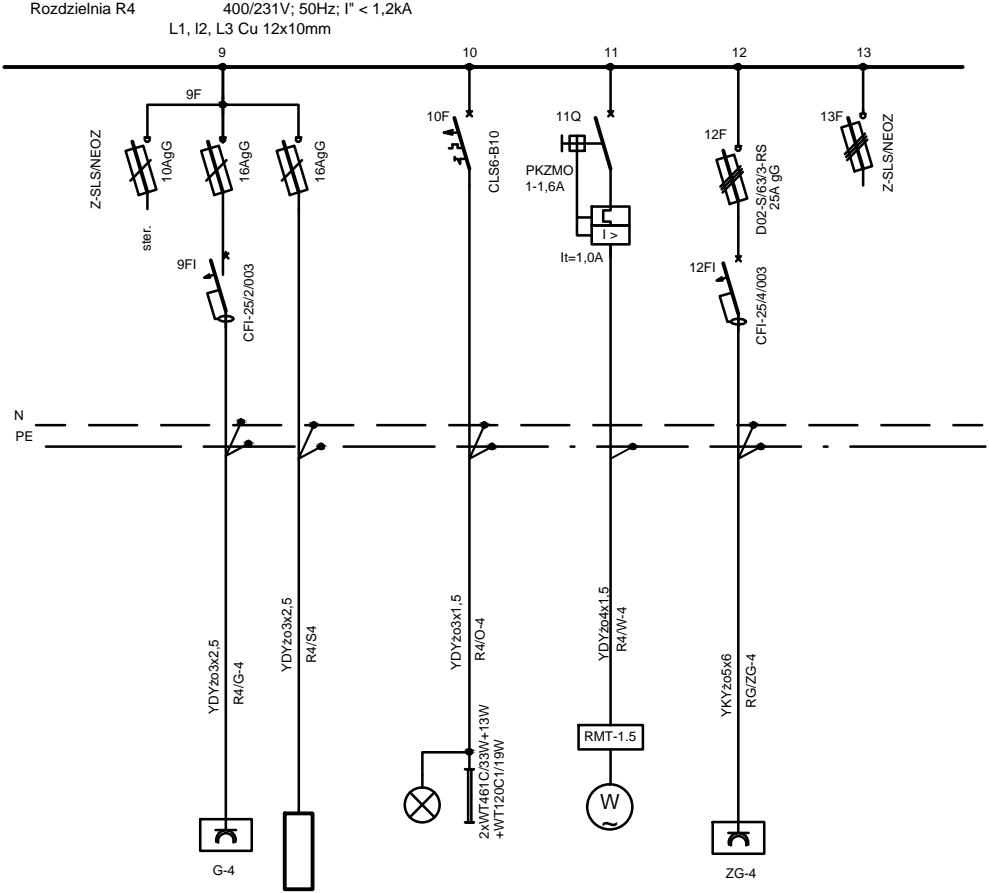

Ozn. technologiczne	-	G-4	S4	O-4	W-4	ZG-4		
Sterowanie wg	-	-	-	-				
Odbiornik	zasilanie sterowania	grzejnik	szafa AKP wg proj. AKP	Oświetlenie	wentylator	zestaw gniazd	rez.	
Obiekt	-	4	4	4	4	4		
Moc [kW]/[kVA]	-	2	0,5	0,1	0,12	-		

	Nazwisko, imię:		Inwestor:	Gmina KUŹNICA	Stadium:	PW	Nr rysunku: E-05
Projektował	mgr inż. R. Nowosad		Obiekt:	Rozbudowa oczyszczalni w miejscowości Kuźnica branża elektryczna	Data:	29. 06. 2016	
Sprawdził	mgr inż. D. Nowosad		Nazwa rysunku: Rozdzielnia R4 - schemat strukturalny		Skala:	%	Arkusz: 2